




## Kommunesamarbeidet for sikker vannforsyning

- Frogn, Nordre Follo og Ås

### Forslag om gjensidig regionalt reservevannsamarbeid med overføring gjennom Frogn, Ås og Nordre Follo

- Frogn, Ås og Nordre Follo har ikke god nok sikkerhet i vannforsyningen. Pålegg fra Mattilsynet.
- Ås og Frogn og Nordre Follo må skaffe nye avtaler om reservevann.
- Også bidra til å styrke vannforsyningssikkerheten i regionen.

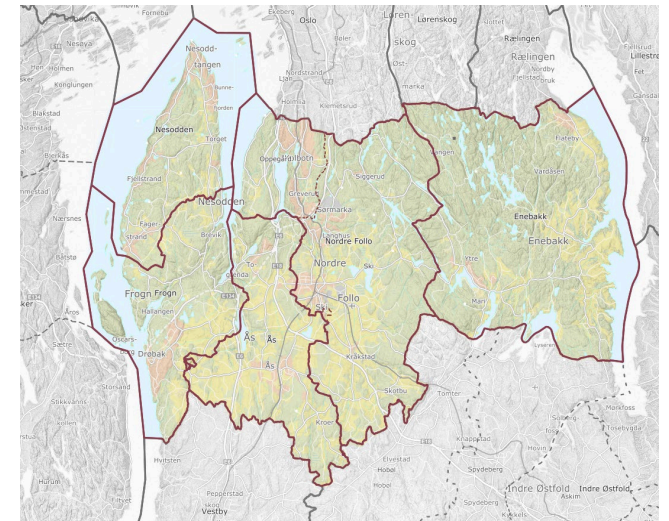

**Ikke tilstrekkelige egne vannkilder, Gjersjøen i Nordre Follo begrenset. Må ha avtaler med andre vannleverandører. Movar, Glitre og Oslo de nærmeste.**




## Kommunesamarbeidet for sikker vannforsyning

- Frogn, Nordre Follo og Ås


### Forslag om gjensidig regionalt reservevannssamarbeid med overføring gjennom Frogn, Ås og Nordre Follo

- Ås og Frogn ønsker å kjøpe av forsyningsvann fra Glitre. Ås-Frogn må i tillegg kjøpe 20 l/s fra Nordre Follo. Samt etablere reservevannssamarbeid.
- Det foreslås etablert gjensidig reservevannavtale mellom Glitre 150 l/s, Movar 150 l/s og Oslo VAV 300 l/s via Follo- kommunene.
- Krever omfattende bygging av ledningsnett i Glitre-Frogn-Ås-Nordre Follo-Vestby.

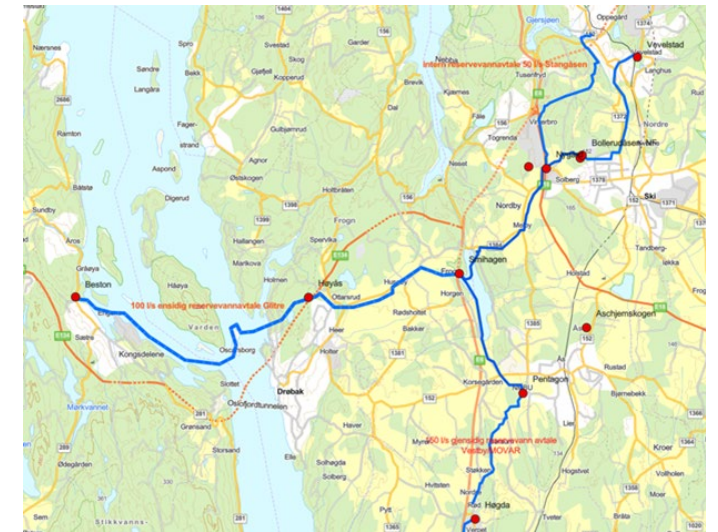

**Framtidsrettet løsning. Krevende å få til. Mange beslutningsarenaer. Store kostnader som krever enighet om fordelingsmodell.**

**Krever formalisert samarbeid om driftsordninger.**



## Kommunesamarbeidet for sikker vannforsyning


- Frogn, Nordre Follo og Ås


### Regional sårbarhetsvurdering peker på Follo

Styrke leveransesikkerheten i Folloregionen:

Det er helt nødvendig å øke overføringskapasitetene og å etablere rene overføringsledninger gjennom Follo-regionen.

Valg av løsninger vil ha stor betydning for Oslofjord-regionen som helhet

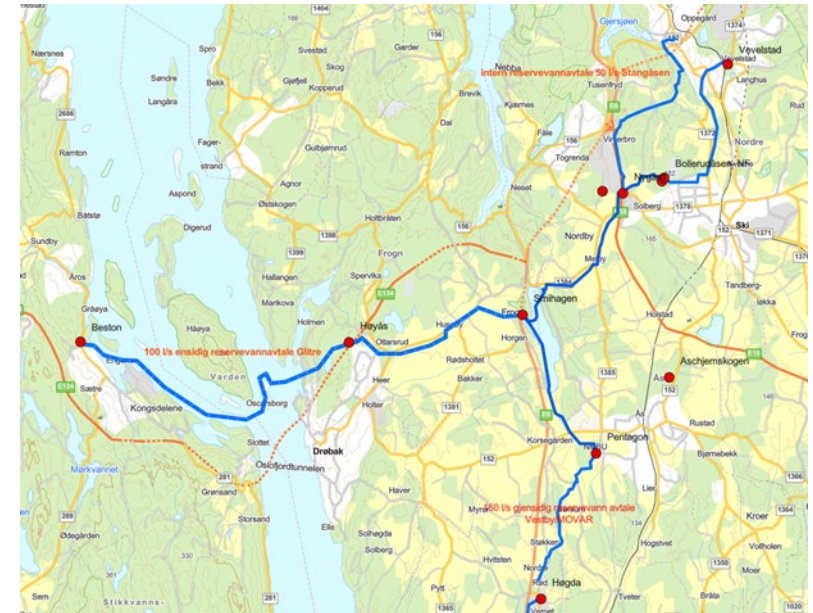



## Kommunesamarbeidet for sikker vannforsyning

- Frogn, Nordre Follo og Ås

### **Prinsipper/forutsetninger for driftsmessig reservannsamarbeider mellom kommunene/selskapene Glitre IKS, Ås, Frogn, Nordre Follo, Oslo (Via Nordre Follo), Vestby, og MOVAR IKS Berører også Bærum, Asker og NRVA**

#### **Utfall/stopp/reduksjon i vannleveranser:**

Utfall vannforsyning: Akutt hendelse som fører til svikt i leveransene, eller planlagt hendelse som er avtalt i god tid.

#### **Overordnet driftsstyring:**

Et samarbeidsorgan mellom de berørte kommuner/selskaper, som koordinerer vannoperasjoner, og som har oppdatert oversikt over den gjeldende driftsstatus i egen kommune/vannbehandlingsanlegg. Organet leder operasjonen og beslutter hvordan vannforsyningen skal kjøres i den enkelte situasjon.

#### **Operasjonsplan reservevann**

Forhåndsavtalte operasjonsplaner for de ulike utfallssituasjoner som kan skje i regionen.

#### **Regional teknisk plan for reservannforsyning:**

En plan som viser de teknisk tiltak som må gjennomføres i de ovennevnte kommuner/selskaper, for å kunne etablere gjensidig reservannforsyning. Planen viser også hvilke vannmengder det er teknisk mulig å levere ved ordinære driftssituasjoner.

#### **Forbehold og begrensninger**

Kan ikke levere i alle situasjoner

**Samarbeidet bør formaliseres og organiseres.  
Kan dette være et prosjekt som Fagrådet kan tak i?**